

Vorbereitung AS Trupp

Aussen

- Einsatzbekleidung richtig angezogen
- Material vollständig und einsatzbereit

Vor Betreten des Brandraumes

- Kontrolle Strahlrohr
 - Strahlart / Sprühstrahl 45 - 60°
 - Wassermenge
- Deckung / Einsatzstellung

Beurteilung der Situation

- Temperaturkontrolle
(Hand, Wasser - Verdampfung)
- Beurteilung des Rauches
(Farbe, Verhalten, Dichtigkeit)

→ Ruhe und Sicherheit

Löschtechnik

Bei Vollbrand oder


Anzeichen von Backdraft / Flash over

- **Sprühstrahlstöße an Decke (2 x 1 Sek)**
 - **Tür sofort schliessen**
 - **Auf 10 zählen**
 - **Wirkung des Wasserdampfes ausnützen**
 - Kühlen der Rauchgase**
 - Überdruck im Brandraum erzeugen**
 - (1 l Wasser = 1700 l Wasserdampf)**
 - **Neue Beurteilung der Situation**
(Angriff starten oder Ablauf wiederholen)
- **Bessere Angriffsbedingungen**
- **Risiko für Backdraft und Flash over vermindern**

Löschangriff

Rauch und Umgebung kühlen

- Kurze Sprühstrahlstöße
 - Bei 180 l / min pro Stoss ca 3 l Wasser
 - Wenig Wasserdampf

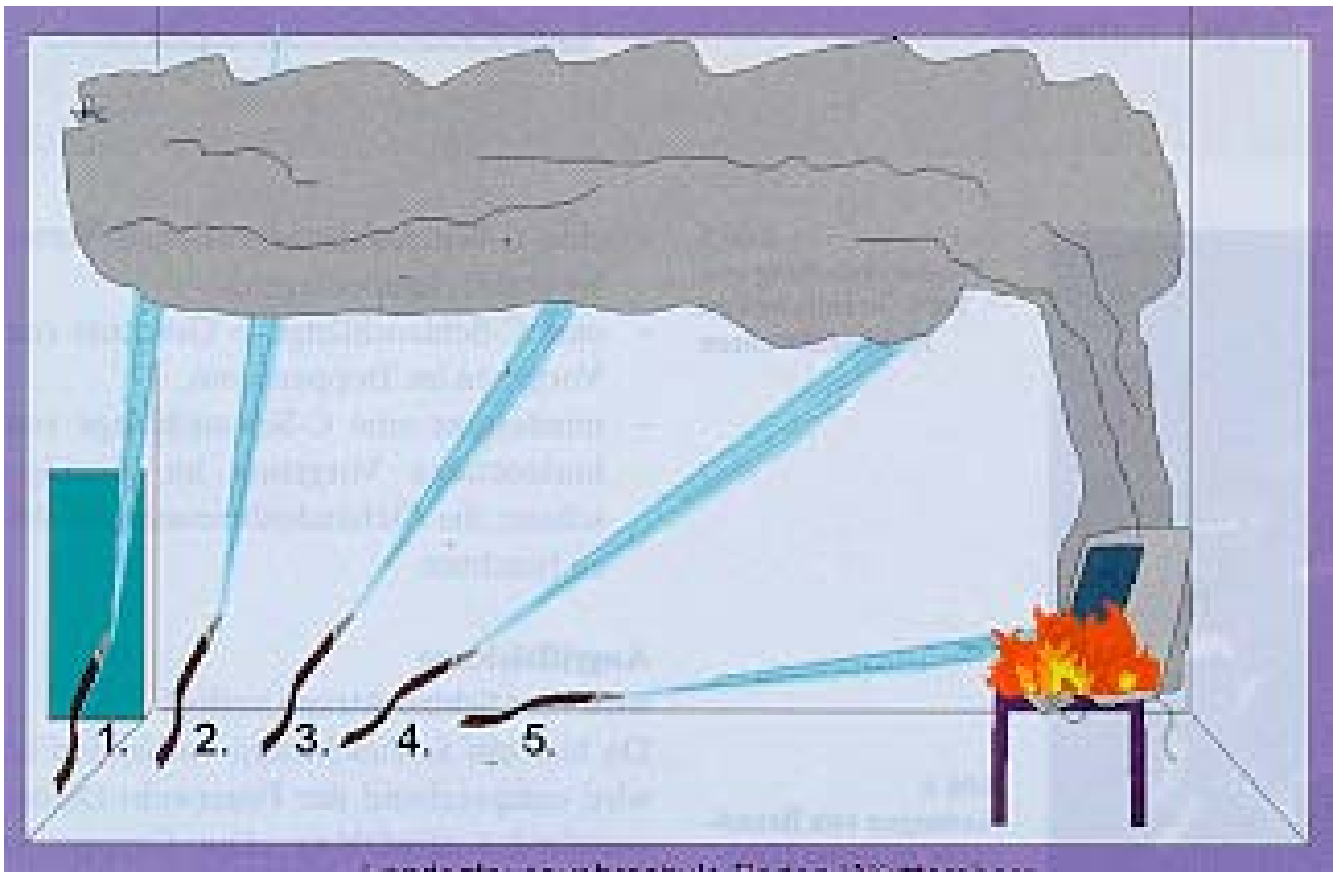

➔ **Schneller Löscherfolg**

➔ **Wasserschaden minimieren**