

Installationsattest Blitzschutzsystem

Gemäss Brandschutz-Weisung Blitzschutzsysteme des Amts für Militär, Feuer- und Zivilschutz (AMFZ) und den Leit-sätzen SEV 4022 ist über jedes neu erstellte Blitzschutzsystem eine Dokumentation durch den Errichter anzufertigen. Dies gilt auch bei Erweiterungen oder Änderungen bestehender Blitzschutzsysteme. Für die Dokumentation ist das Formular "Installationsattest Blitzschutzsystem" zu verwenden. Im Installationsattest ist durch eine anerkannte Fachperson für die Kontrolle von Blitzschutzsystemen zu bestätigen, dass die Anlage vollumfänglich den technischen Vorschriften des SEV und der Brandschutz-Weisung Blitzschutzsysteme entspricht sowie betriebsbereit und mängelfrei ist. Installationsatteste sind durch die Eigentümerschaft und durch die ausstellenden Firmen aufzubewahren. Eine Kopie des Installationsattestes ist dem Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz einzureichen.

Objekt: Haus Sonne

Strasse / Nr.: Mustergasse 15

PLZ / Ort: 6430 Schwyz

Eigentümer: Hans Muster, Mustergasse 15, 6430 Schwyz

Das Blitzschutzsystem wurde:

neu erstellt

erweitert oder ergänzt

überprüft und in Stand gesetzt

Angewendete Norm:

464022:2015

4022:2008

4022:2004

4022:1987

Blitzschutzklasse:

I

II

III

Fangleitungen (Material, Dimension):

CU blank, d= 6 mm

Ableitungen (Material und Dimension, auf Putz / unter Putz):

CU blank, d = 8 mm, auf Putz

Erdungssystem (Art, Material, Dimension):

Fundamenterder, Stahl, 75 mm²

Erdungsmessungen (in Ohm):

1. 0.5 Ω

2. 0.8 Ω

3. 0.3 Ω

4. 0.9 Ω

5. 0.6 Ω

6. 0.9 Ω

7. 1.2 Ω

8. 1.1 Ω

9. Ω

10. Ω

11. Ω

12. Ω

Bestätigung:

Der Errichter und die Fachperson Blitzschutz bestätigen, dass das Blitzschutzsystem den geltenden Leit-sätzen des SEV und den Weisungen des Amts für Militär, Feuer- und Zivilschutz entspricht und uneinge-schränkt betriebsbereit ist.

Errichterfirma:

Name/Stempel Spenglerei Beispiel

Kontrolle durch Fachperson Blitzschutz:

VKF-Nr. Fachperson: 17'368

Name: Hans Beispiel


Datum: 6. Oktober 2014

Datum: 21. Oktober 2014

Unterschrift: _____

Unterschrift: _____

Skizze des Blitzschutzsystems (Situationsplan oder Grundriss einfügen):

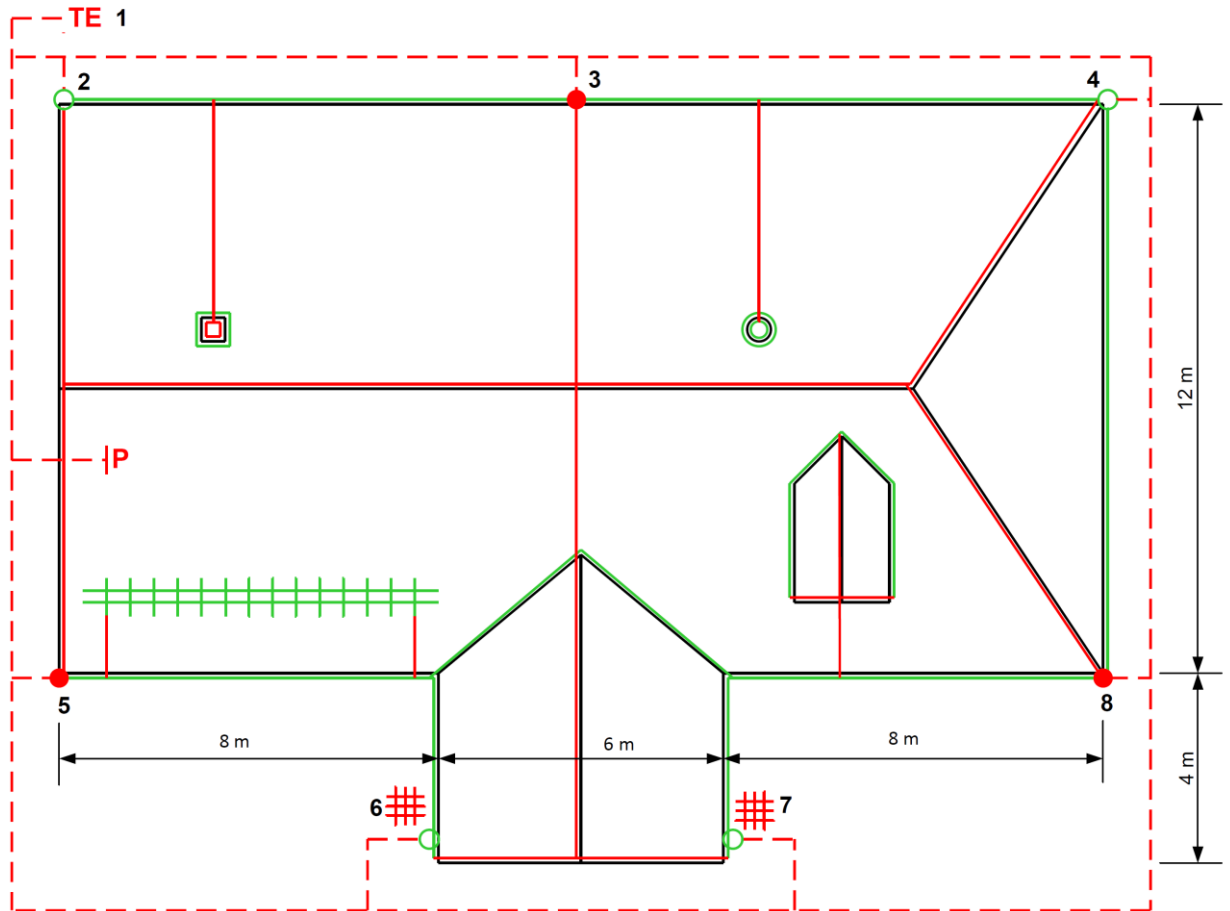

Legende:

— (rot) Fangeinrichtungen und Ableitungen
— (grün) Metallteile am Gebäude

- - - (rot) Erdungen

Bemerkungen:

keine