


D Projektgrundlagen
 D 11 Schächte und Leitungen

D 11.19 Schluckschacht DN 600

Masstab 1:20 (Masse in cm / m)


Grundriss

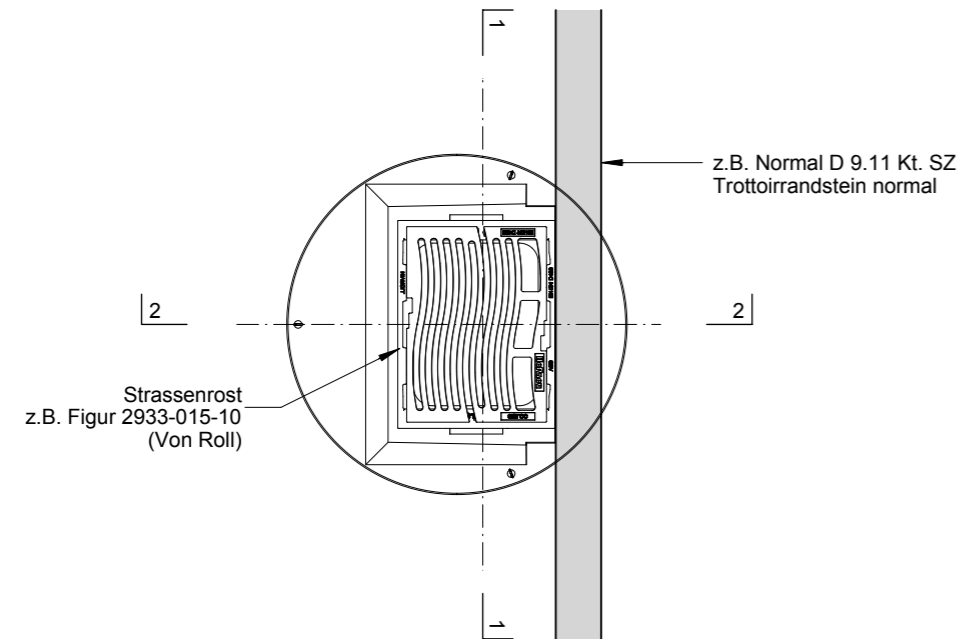

Bemerkungen:

- Beton C25/30, X0, Cl 1.0, D_{max} 32, C2
- Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke

Schnitt 1

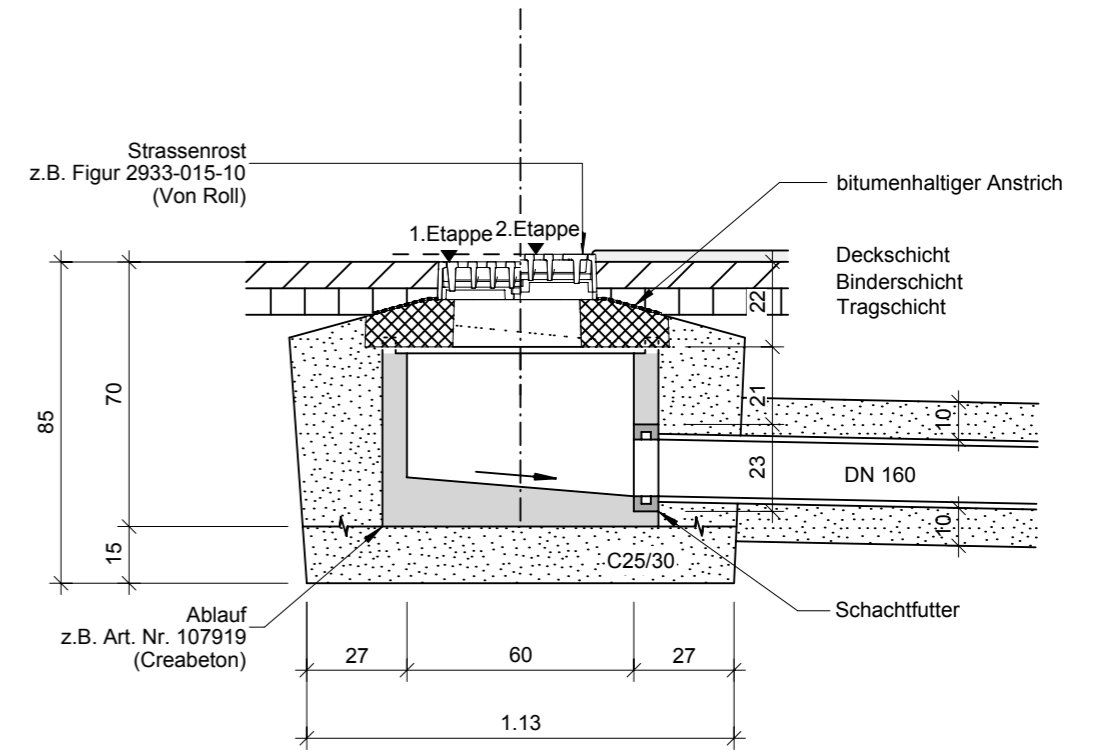

Schnitt 2

